



EDF OBLIGATION D'ACHAT SOUTIEN À LA COGÉNÉRATION < 1 MW


ATEE
Journée micro-cogénération

30 janvier 2019
Paris

SOUTIEN À LA COGÉNÉRATION PAR EDF OA


VUE D'ENSEMBLE HISTORIQUE

Puissance garantie hiver des installations de cogénération
en contrat avec EDF OA au 1er janvier de chaque année

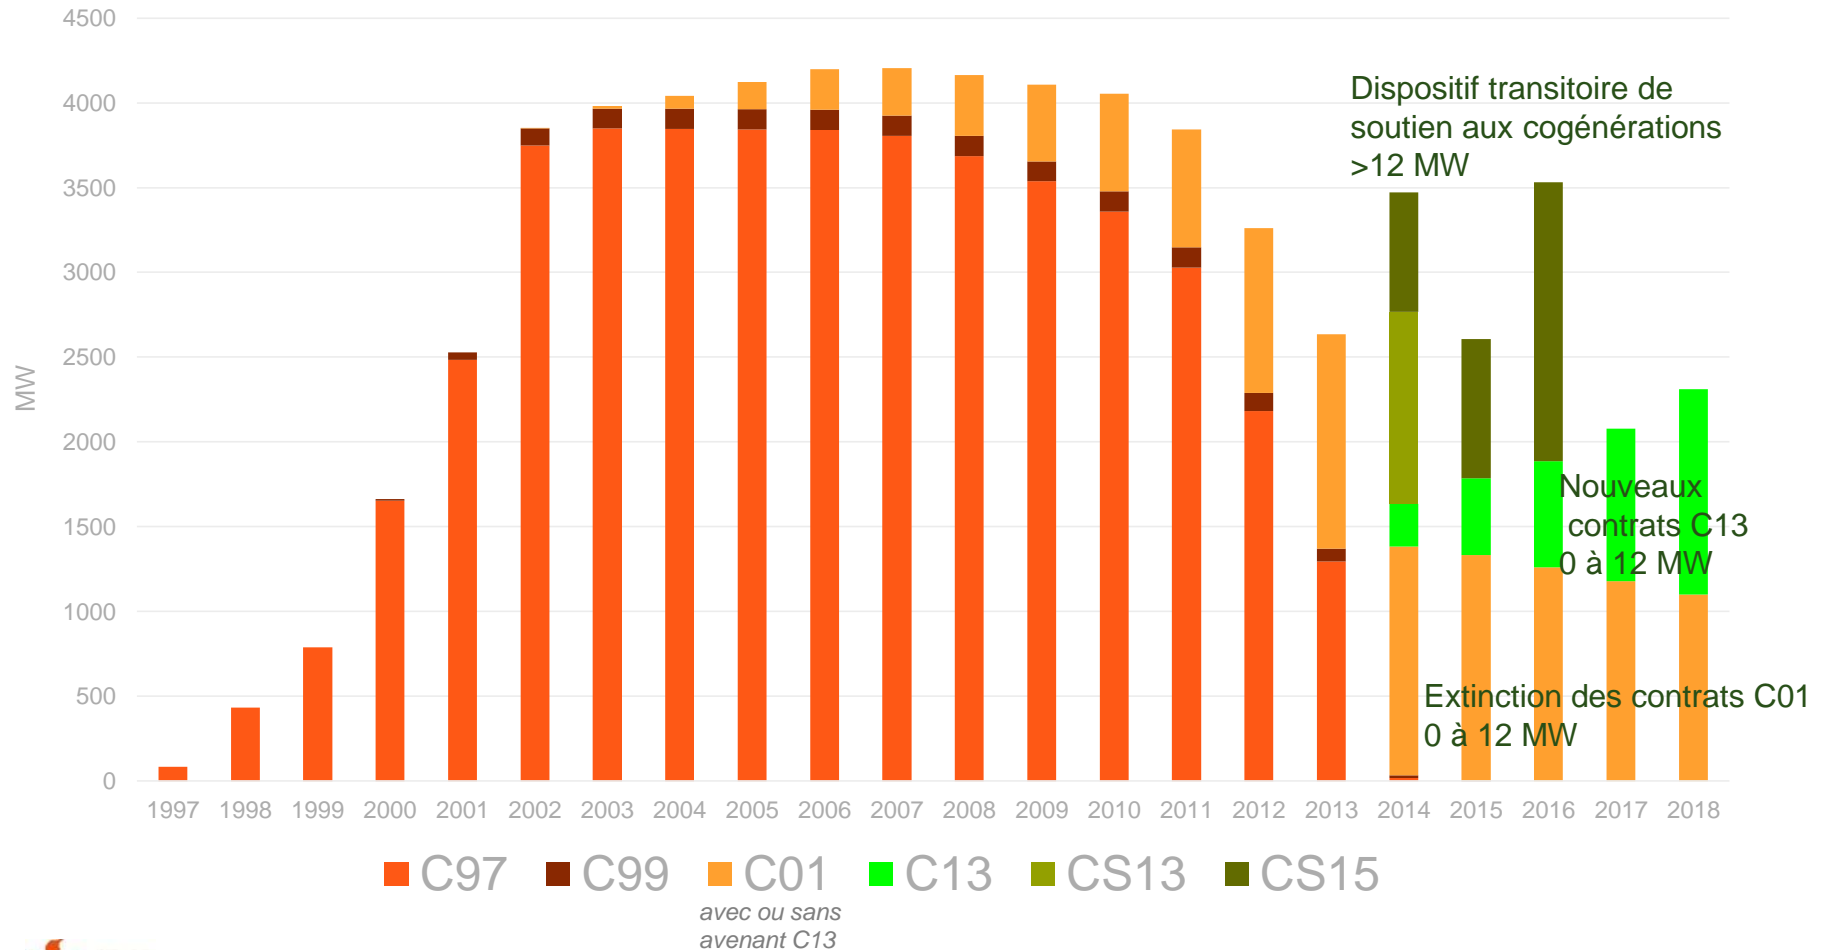

RÉPARTITION DES PUISSANCES GARANTIES HIVER 2017/2018

PGH (kW)

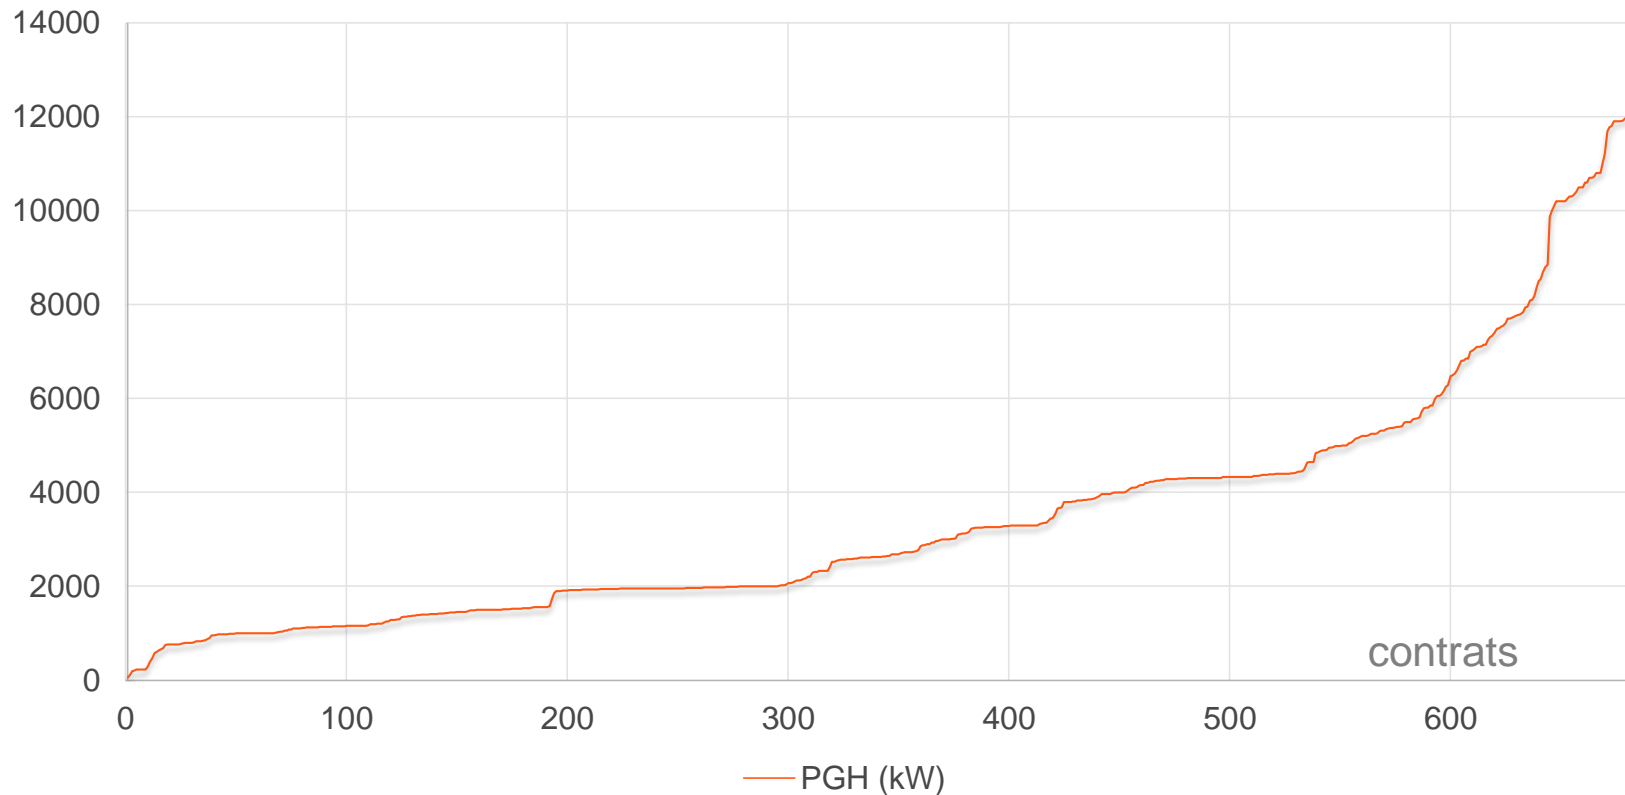

Puissance médiane = 2,6 MW
Puissance moyenne = 3,4 MW

Les installations de puissance <1 MW sont extrêmement minoritaires dans le parc actuel des cogénérations bénéficiant de soutien.

LE CONTRAT C16

(ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE 2016)

0 kW

300 kW

1000 kW

Obligation d'achat (OA)

Nouvelles
installations

$P \leq 300 \text{ kW}$

$E_p \text{ annuelle} \geq 10 \%$
 $E_p > 0$ pour les micro-cogénérations
(moins de 50 kW)

Complément de rémunération (CR)

Nouvelles
installations

Installations
rénovées


$0 \leq P < 1 \text{ MW}$

$E_p \text{ annuelle} \geq 10 \%$
 $E_p > 0$ pour les micro-cogénérations (moins de 50 kW)


2 seuils
d'investissement :
380 et 630 €/kW

OBLIGATION D'ACHAT ET COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION


- **Obligation d'achat (OA)** : l'énergie est vendue à un acheteur obligé, à tarif réglementé.

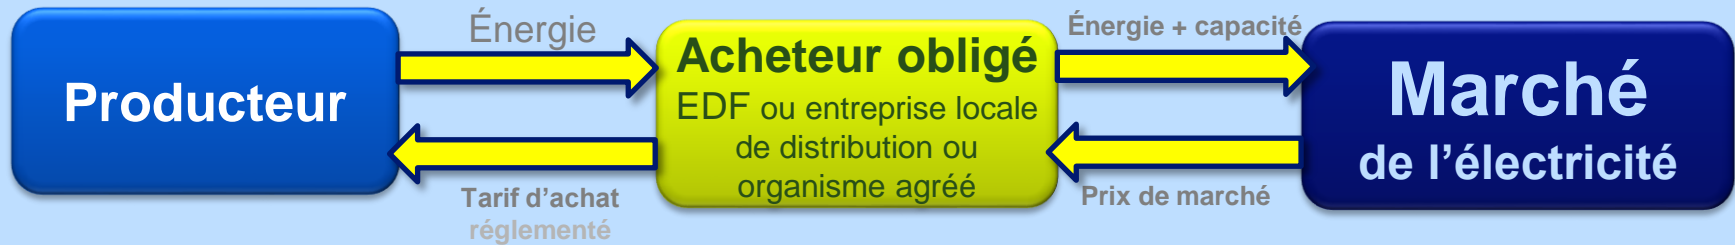

- **Complément de rémunération (CR)** : l'énergie est vendue sur le marché de l'électricité. EDF verse une prime qui s'ajoute à la recette de vente.

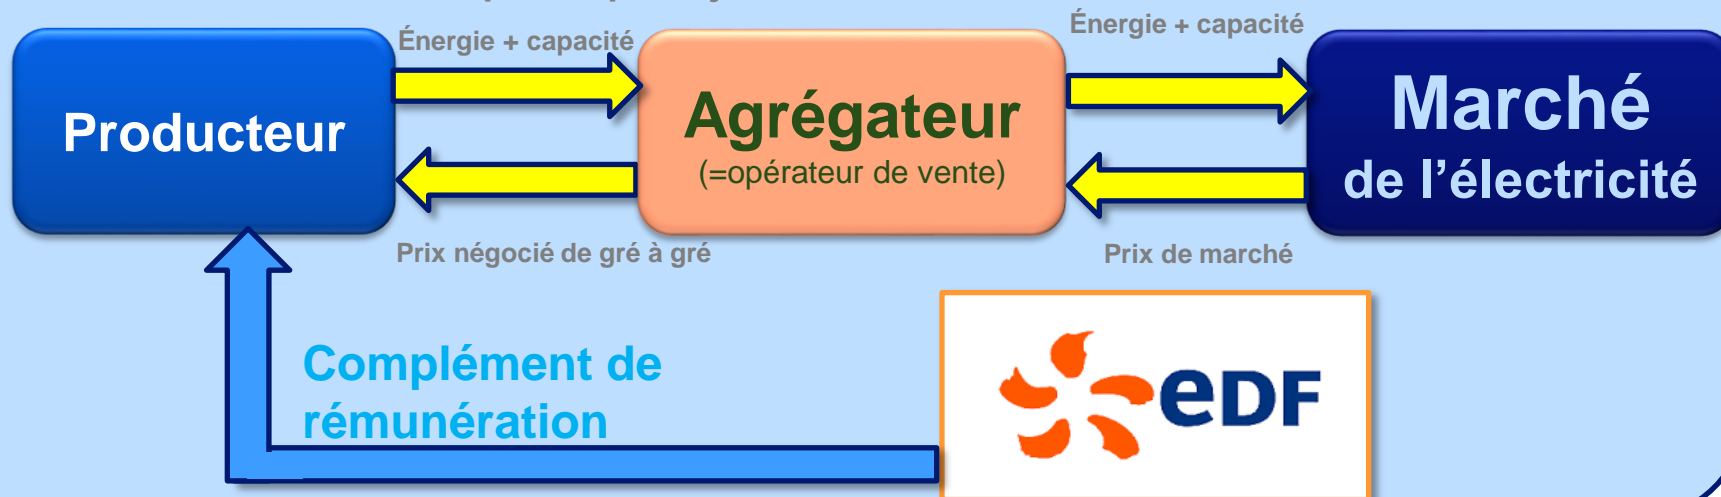


NOMBRE DE DEMANDES DE CONTRAT : EVOLUTION

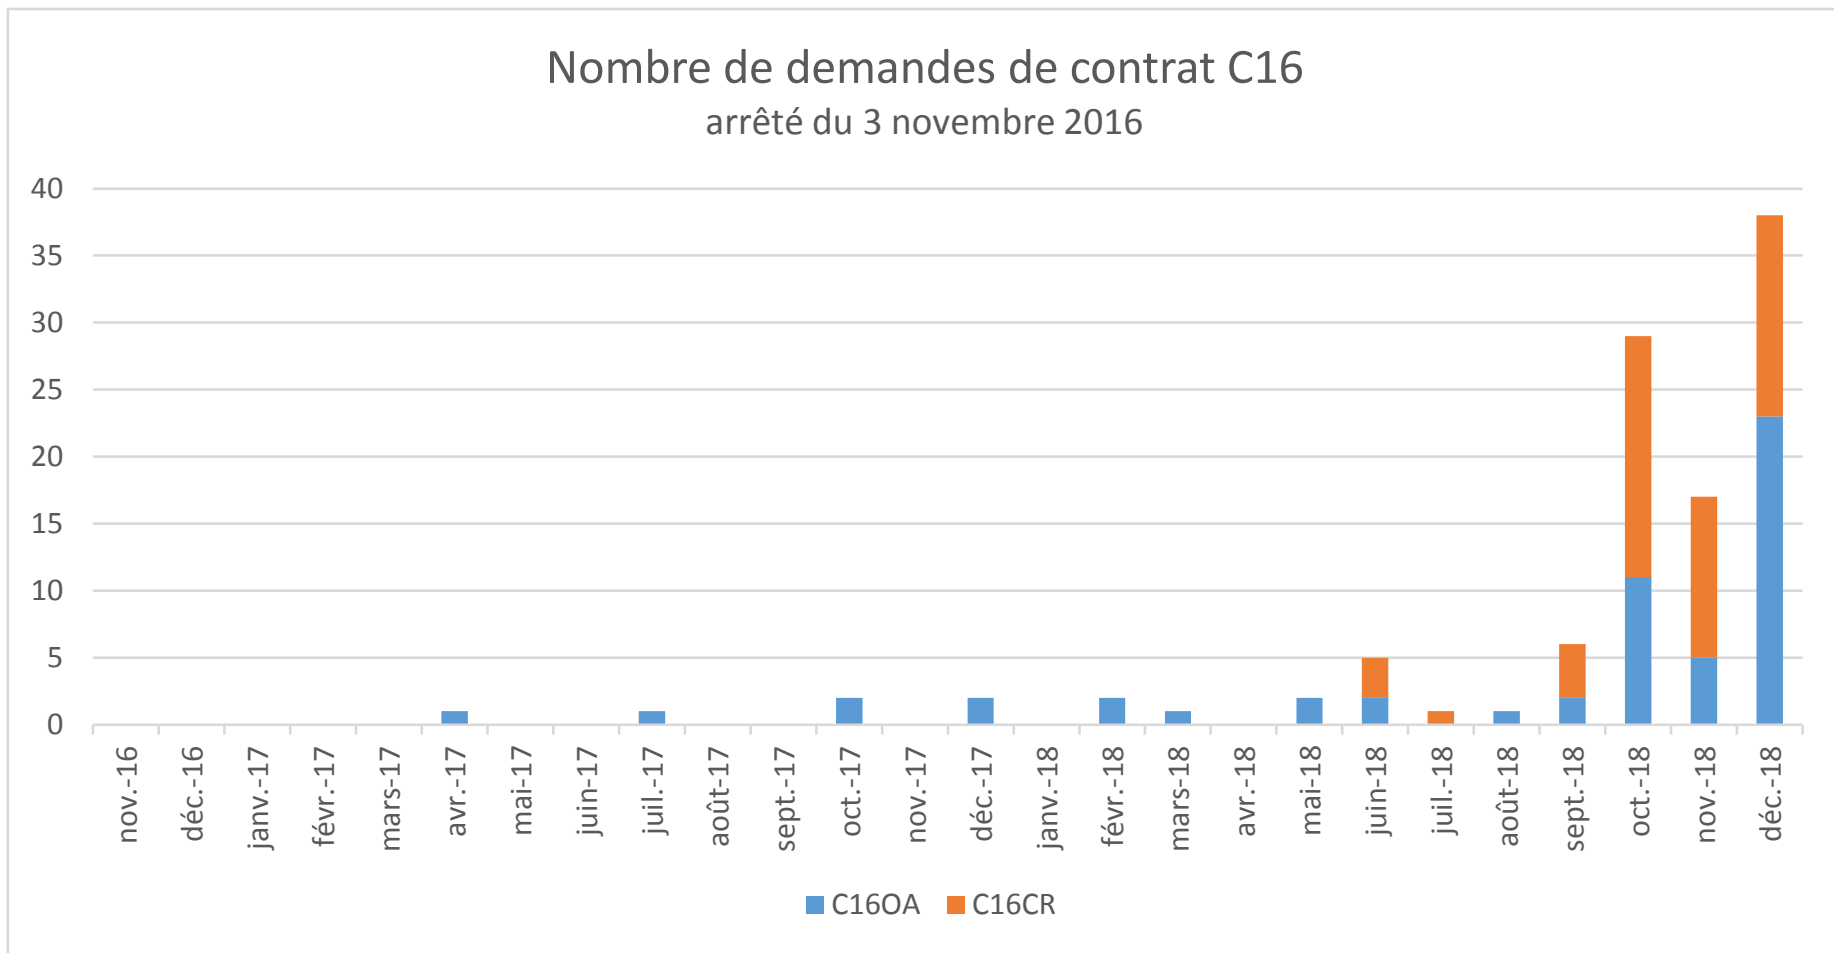

PUISSANCES

Puissances des projets C16 [kW]

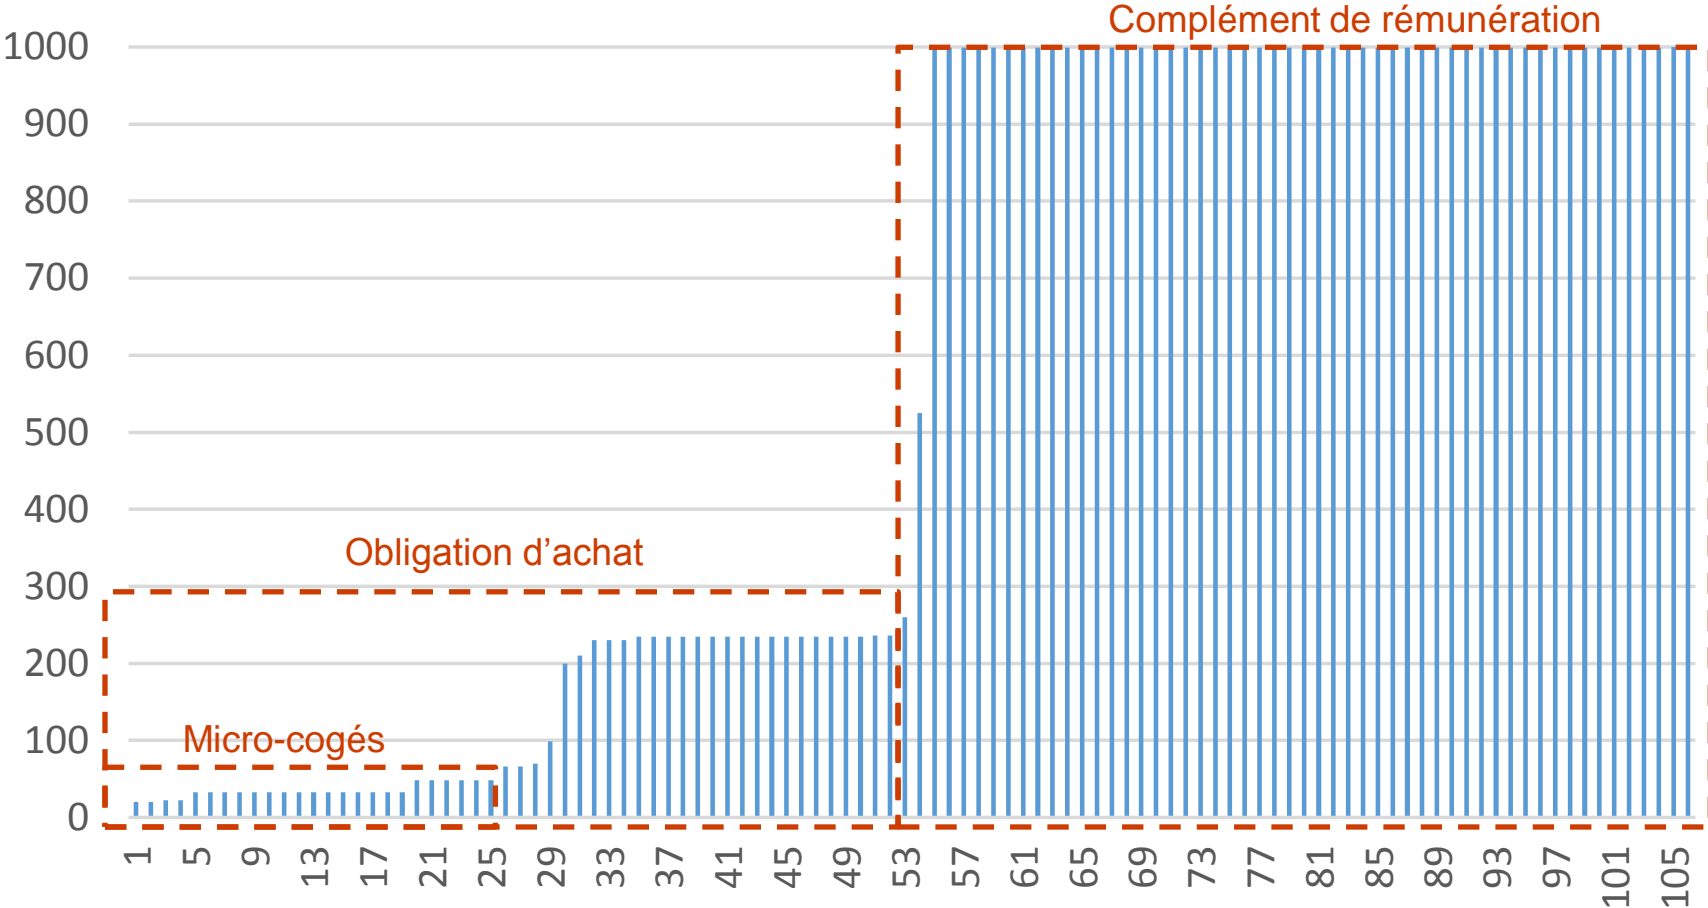

BILAN SUR LES DEMANDES DE CONTRAT REÇUES

- Au 14.01.2019, EDF OA a reçu 106 demandes de contrat :
 - 63 sont acceptées (après avoir été refusées pour la plupart une première fois)
 - 40 sont non conformes
 - 3 sont à vérifier
 - Sur les 103 demandes traitées : 27 % ont été acceptées dès la première demande soit un taux de refus de 73 %
- Les motifs principaux de refus de déclaration de complétude des demandes sont :
 - Attestations jointes au formulaire manquante ou non conformes : environ 15 % (pour limiter le nb de refus, nous avons mis à disposition sur le site edf-oa les modèles d'attestations sans la mention MODELE dans le titre)
 - Point de livraison non conforme : environ 14 %
 - Absence de la copie du contrat de raccordement gaz : environ 12 % (ce document n'est plus requis depuis le 01/11/18)
 - Siret non conforme ou non renseigné : environ 11 %
 - Code NACE non conforme ou non renseigné : environ 10 %

STATUT DES PROJETS

- Bilan au 18.01.2019

		Nombre	dont micro-cogés	Puissance kW	Puissance moyenne kW
OA	Projet (*)	47	21	6 952	148
	Installation en service	6	4	577	96
CR	Projet	49	0	48 479	989
	Installation en service	3	0	2 228	743
Total		105	25	58 236	555

(*) : demande reçue (complète ou non), non annulée, installation non en service